

LEGENDA


- S1** Osvetlovací stožiar St260/60, obojstranne žiarovozinkovaný, v=6 m, D=60 mm, osvetlovacie teleso LUMA1 R8, XIP, ConstaFlux, 80 LED, 147 W, tr. II, IP66
- S2** Osvetlovací stožiar St260/76, obojstranne žiarovozinkovaný, v=6 m, D=76 mm, výložník V1T-15-D=60 mm, osvetlovacie teleso LUMA1 R8, XIP CosntaFlux, 80 LED, 147 W, tr. II, IP66
- CYKY-J/4x10² - navrhovaný rozvod VO. Súbežne s káblom uložiť pások FeZn 30/4 mm.

- Do stožiarov osadiť elektrovýzbroj GURO. Z el. výzbroje osvetlovacie telesá tr. II napojiť káblom CYKY-O/2x1,5².
- Pred začatím zemných prác vykonať vytýčenie exist. inž. sietí
- Kábel pod MK uložiť riadeným pretláčaním.
- Osvetlovací stožiar S1 osadiť 0,5 m od okraja obrubníka po vonkajší okraj stožiaru.
- Osvetlovací stožiar S2 osadiť na hranicu chodníka a cyklochodníka.
- Výkop jamy pre stožiar CSS 700/700/1600 mm. Betónový základ pre stožiar 600/600/1500 mm. Rozmer základu je orientačný. Pred realizáciou urobiť presný statický výpočet.


Rozvodná sieť : 3+PEN, 50Hz, 400/230 V, TN-C  
Ochranné opatrenie- SON podľa STN 33 2000-4-41/2007

- opatrenia na základnú ochranu : čl. 411.2
- príloha A : A1- základná izolácia živých častí A2- zábrany alebo kryty
- opatrenia na ochranu pri poruche : čl. 411.3
- ochranné uzemnenie : čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche: čl. 411.3.2


Vonkajšie vplyvy : viď protokol

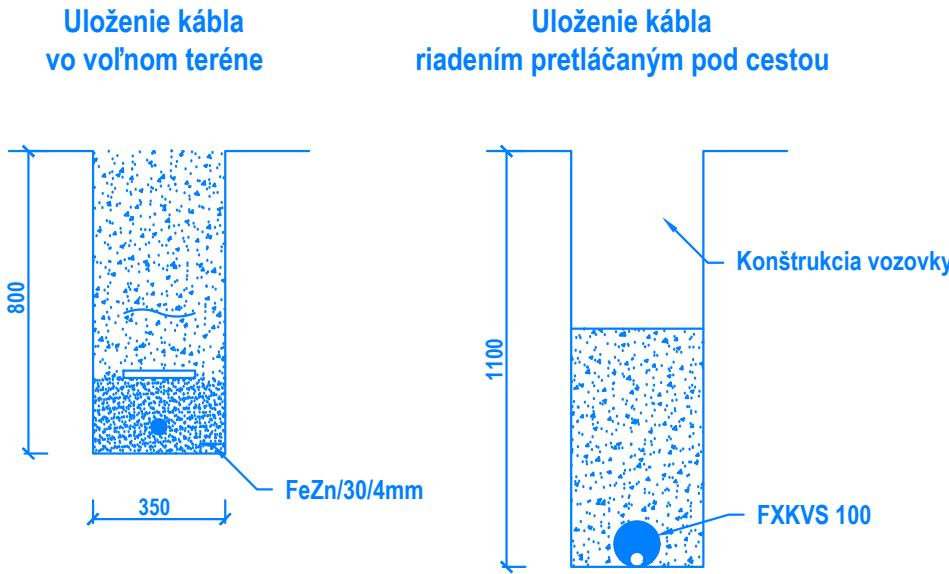

Osadenie stožiaru S1

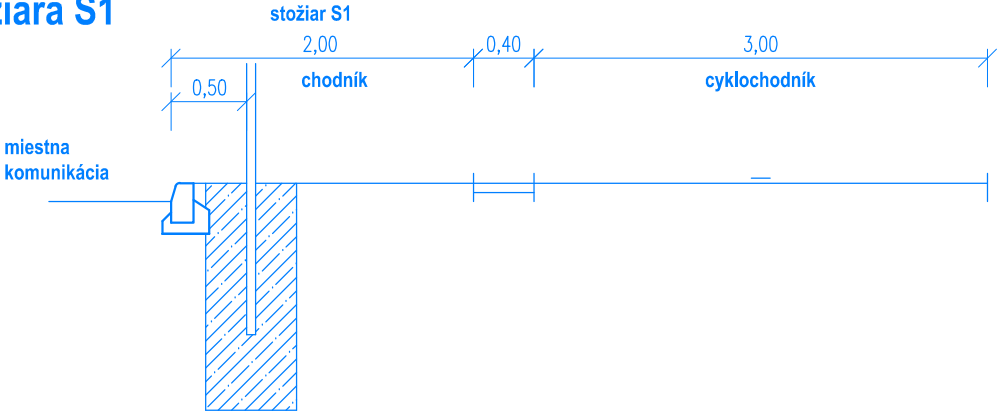

Osadenie stožiaru S2

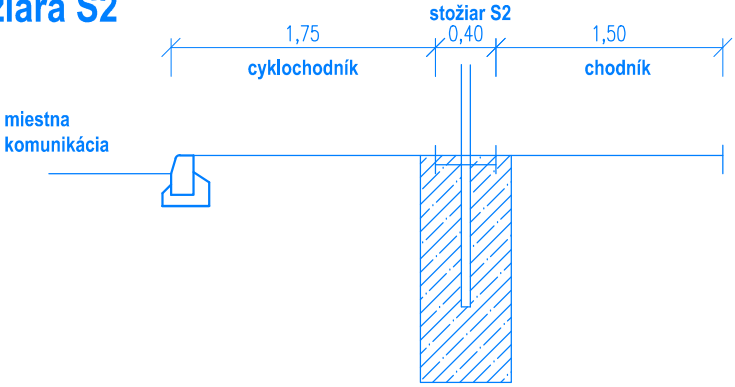

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ  
VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

Súradnicový systém : S-JTSK  
Výškový systém : B.p.v.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Vladimír GAJDOŠÍK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ján DONKO
VYPRACOVAL	Ján DONKO
INVESTOR	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
KLASIFIKÁCIA	PRODUKČIE 45.23.1
STAVBA	CYKLOTRASA PEZINOK - LIMBACH
OBJEKT	SO 03 OSVETLENIE PRIECHODU ul. KUPECKÉHO
VÝKRES	SITUÁCIA

PROJEKTANT :			STAV: 20.03.2017	
VG PROJEKT s.r.o. Bernolákova 1490/4 921 01 Piešťany tel: 0907 256518 gajdosikv @ gmail.com				
STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY			03-01
	MIERKA	1:250,1:50	Č.VÝKR.	
	DÁTUM	08/2015		
	REVÍZIA	R2-03.2017		
			FORMÁT	4 x A4
			Č.ŽÁK.	